


Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя пожарного ручного адресного влагозащищенного ИП 513-200AP/IP (WCP5A-R-33), ABYU.425211.112. Извещатель применяется в системах пожарной сигнализации и предназначено для формирования сигнала управления и передачи его в прибор адресный ППКП.

Извещатель работает под управлением ППКУП SystemeFS-xxxx, иным ППКП, поддерживающим аналогичный протокол и совместимом с текущим кодом производителя, далее прибором. Имеет встроенный изолятор КЗ.

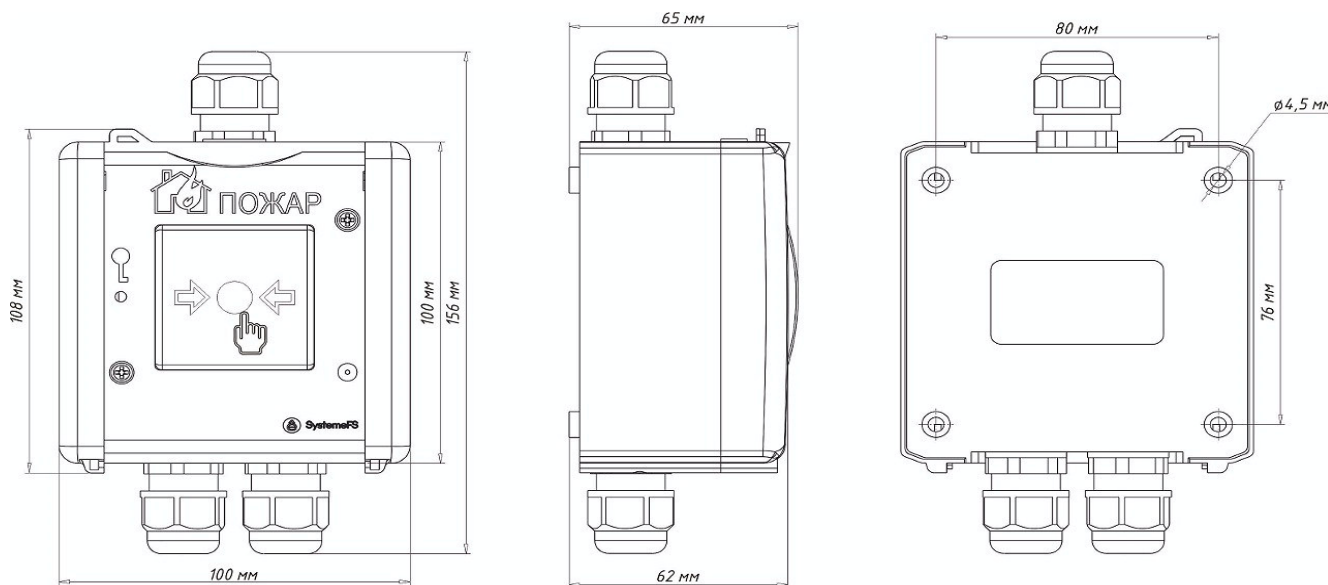

Код для заказа

WCP5A-R-33 ABYU.425211.112

Основные технические характеристики		
Интерфейс 200AP	Электропитание	от адресного шлейфа
	Напряжение интерфейса, В	от 12 до 27
	Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
	Ток при индикации состояния «Пожар»	3,8 мА (постоянно горит красный индикатор)
	Изолятор короткого замыкания	есть
	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Корпус	Цвет корпуса	красный
	Масса, грамм	110
	Габариты (ШхВхГ), мм	156x100x65
Степень защиты оболочкой		IP67
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +50
Средний срок службы		не менее 10 лет

- Извещатель выполнен в красном корпусе из ударопрочной пластмассы.
- Крышка и корпус извещателя имеют ушки для опломбирования.
- Извещатель соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Пломбирование ушек, отформованных на корпусе и крышке, производится с помощью медной пломбировочной проволоки диаметром 0,3мм, которая обеспечивает усилие разрыва более 25Н.
- Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии.
- Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

2025/07/24

(Версия документа 2.0)

Встроенная световая индикация	
Красный*	Извещатель в состоянии сработки
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

* встроенный световой индикатор управляется командами от ППКП

Клеммники обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм², которые заводят в извещатель через кабельные вводы:


ВНИМАНИЕ!

Все подключения проводить при выключенном питании!

ВНИМАНИЕ!

При закрытии корпуса извещателя убедиться, что кнопка не нажата! В противном случае возможно повреждение извещателя.

Монтаж производить в соответствии со схемой:

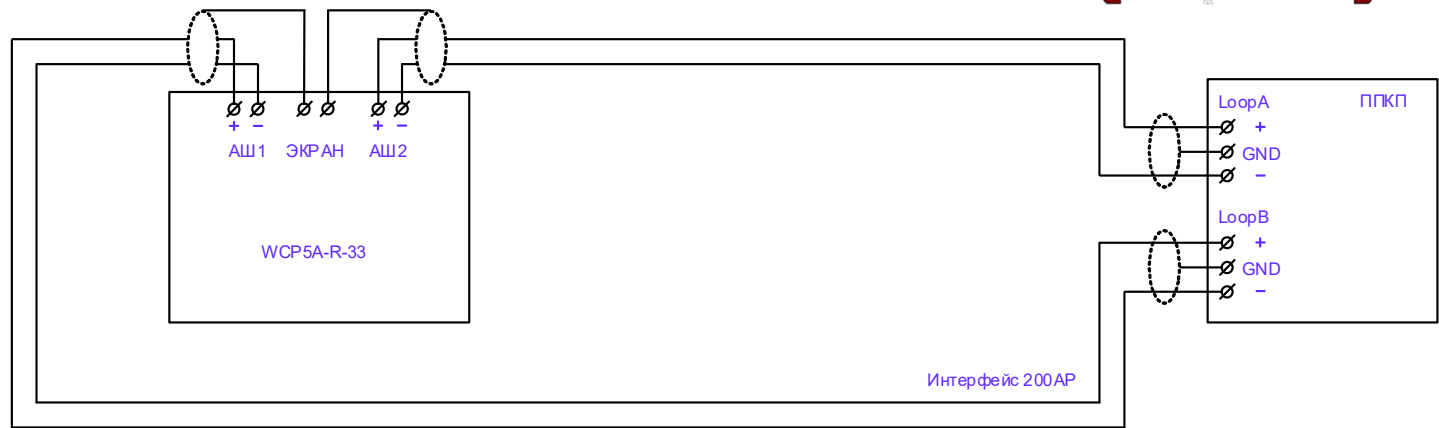

Установка адреса

Адрес храниться в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0.
Задание адреса осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР АВУЮ.426476.096.
Для установки адреса используется кнопка «ТЕСТ», расположенная на плате извещателя.
Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.
Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо

АО «Систэм Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

Реализация

Комплект индивидуальной поставки	Комплект групповой поставки
Извещатель WCP5A-R-33 - 1 шт.	Извещатель WCP5A-R-33 - 5 шт.
Кабельные вводы – 3 шт.	Кабельные вводы – 15 шт.
Паспорт - 1 экз.	Паспорт - 1 экз.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.	Упаковка групповая - 1 шт.

Свидетельство о приемке

Извещатели WCP5A-R-33 АВУЮ.425211.112 соответствуют техническим условиям АВУЮ.425211.112 ТУ и признаны годными к эксплуатации.
Дата выпуска _____ 20__ г.