


Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства дистанционного пуска адресного влагозащищенного WCP5A-Y-33, ABYU.425211.112. Устройство применяется в системах пожарной сигнализации и предназначено для формирования сигнала управления и передачи его в прибор адресный ППКП.

Устройство работает под управлением ППКУП SystemeFS-xxxx, иным ППКП, поддерживающим аналогичный протокол и совместимом с текущим кодом производителя, далее прибором. Имеет встроенный изолятор КЗ.

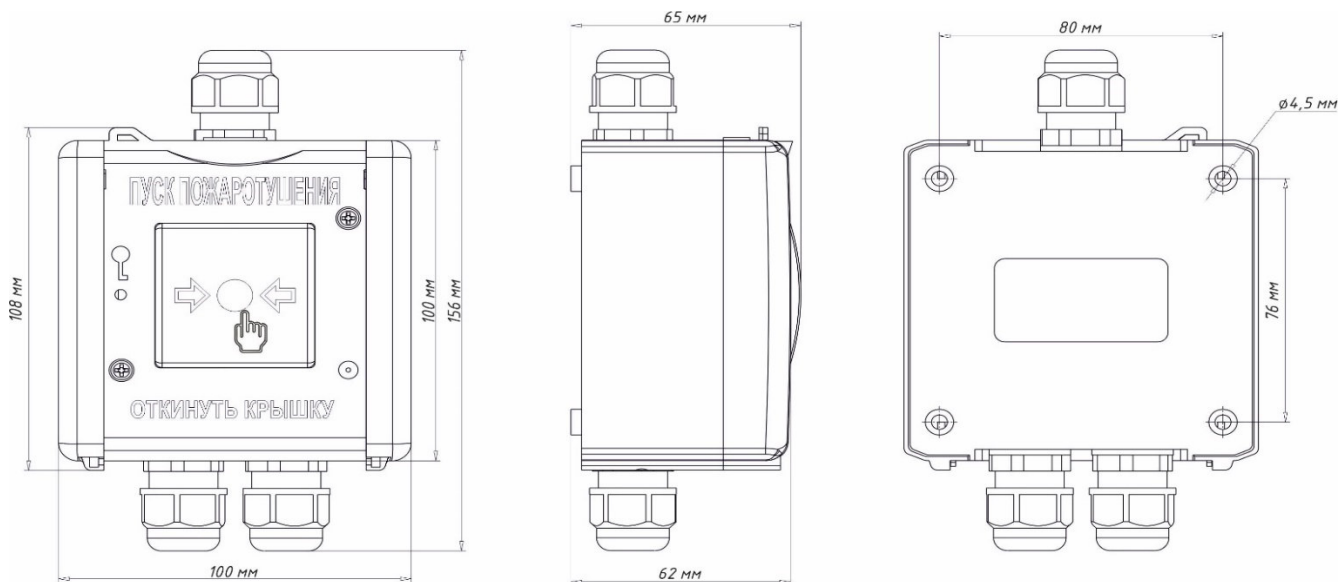

Код для заказа

WCP5A-Y-33 исп.01, ABYU.425211.112 для надписи «ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ»

WCP5A-Y-33 исп.02, ABYU.425211.112 для надписи «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Основные технические характеристики		
Интерфейс 200AP	Электропитание	от адресного шлейфа
	Напряжение интерфейса, В	от 12 до 27
	Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
	Ток при индикации состояния «Пожар»	3,8 мА (постоянно горит красный индикатор)
	Изолятор короткого замыкания	есть
	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Корпус	Цвет корпуса	желтый
	Масса, грамм	110
	Габариты (ШхВхГ), мм	156x100x65
Степень защиты оболочкой		IP67
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +50
Средний срок службы		не менее 10 лет

- Устройство выполнено в желтом корпусе из ударопрочной пластмассы.
- Крышка и корпус устройства имеют ушки для опломбирования.
- Устройство соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Пломбирование ушек, отформованных на корпусе и крышке, производится с помощью медной пломбировочной проволоки диаметром 0,3мм, которая обеспечивает усилие разрыва более 25Н.
- Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии.
- Возврат кнопки устройства в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса устройства.

Встроенная световая индикация	
Красный*	Устройство в состоянии сработки
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

* встроенный световой индикатор управляется командами от ППКП

Клеммники обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм², которые заводят в устройство через кабельные вводы:


ВНИМАНИЕ!

Все подключения проводить при выключенном питании!

ВНИМАНИЕ!

При закрытии корпуса устройства убедиться, что кнопка не нажата! В противном случае возможно повреждение устройства.

Монтаж производить в соответствии со схемой:

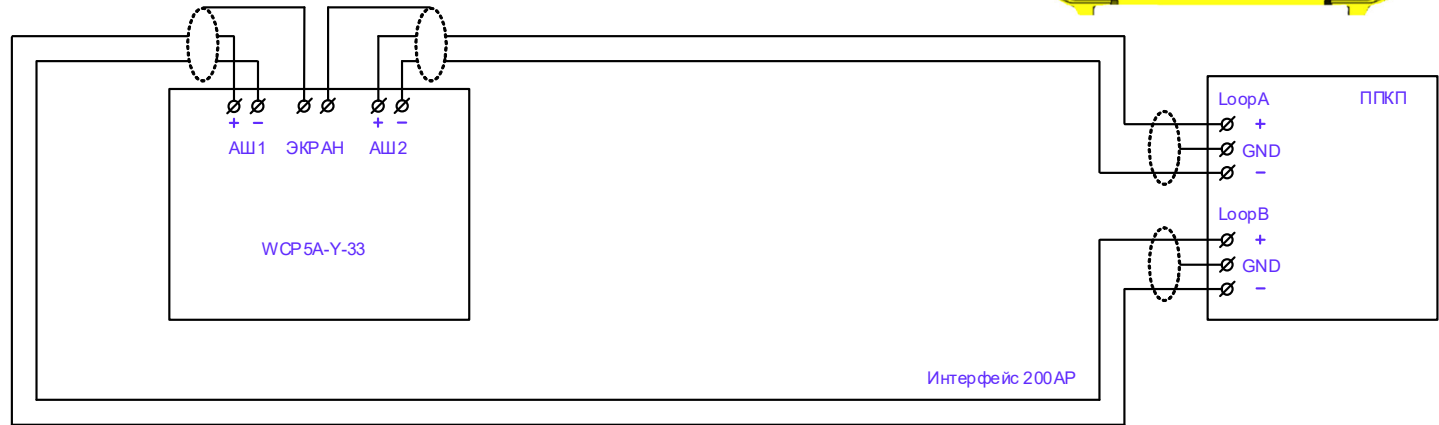

Установка адреса

Адрес храниться в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0.
Задание адреса осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР АВУЮ.426476.096.
Для установки адреса используется кнопка «ТЕСТ», расположенная на плате устройства.
Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.
Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо

АО «Систэм Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

Реализация

Комплект индивидуальной поставки	Комплект групповой поставки
Устройство WCP5A-Y-33 - 1 шт.	Устройство WCP5A-Y-33 - 5 шт.
Кабельные вводы – 3 шт.	Кабельные вводы – 15 шт.
Паспорт - 1 экз.	Паспорт - 1 экз.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.	Упаковка групповая - 1 шт.

Свидетельство о приемке

Устройства WCP5A-Y-33 исполнение - _____ АВУЮ.425211.112
соответствуют техническим условиям АВУЮ.425211.112 ТУ и признаны годными к эксплуатации.
Дата выпуска _____ 20__ г.

